

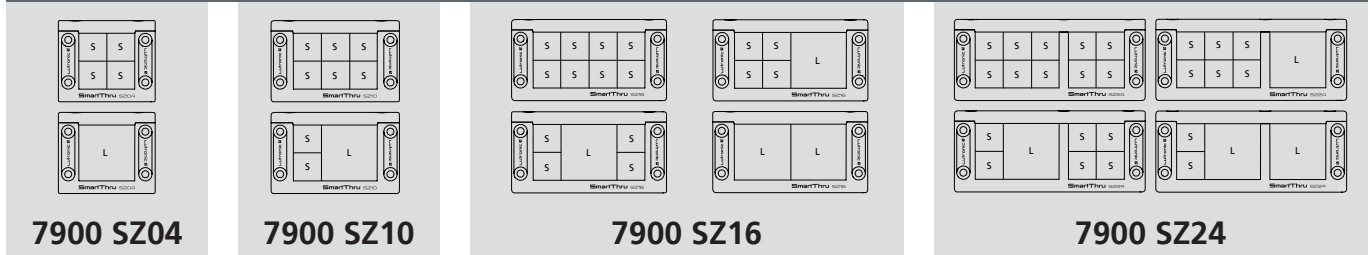



Rahmengrößen und Bestückungsbeispiele Frame sizes and exemplary insertion patterns

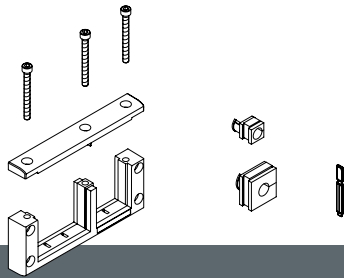

Ausbruchmaße Cutout dimensions

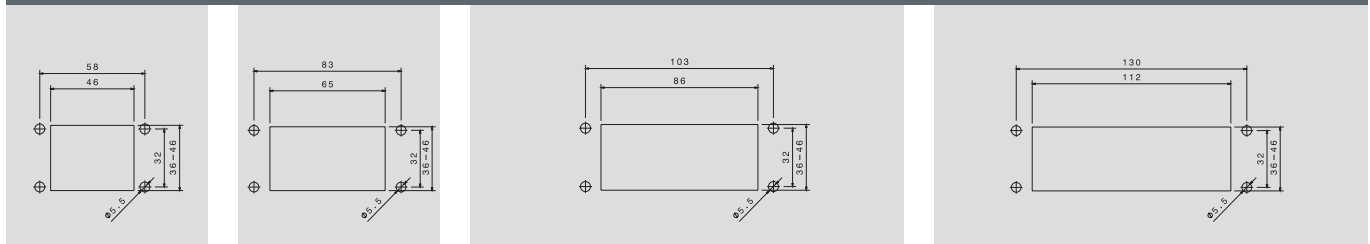

Montageschritte Assembly steps

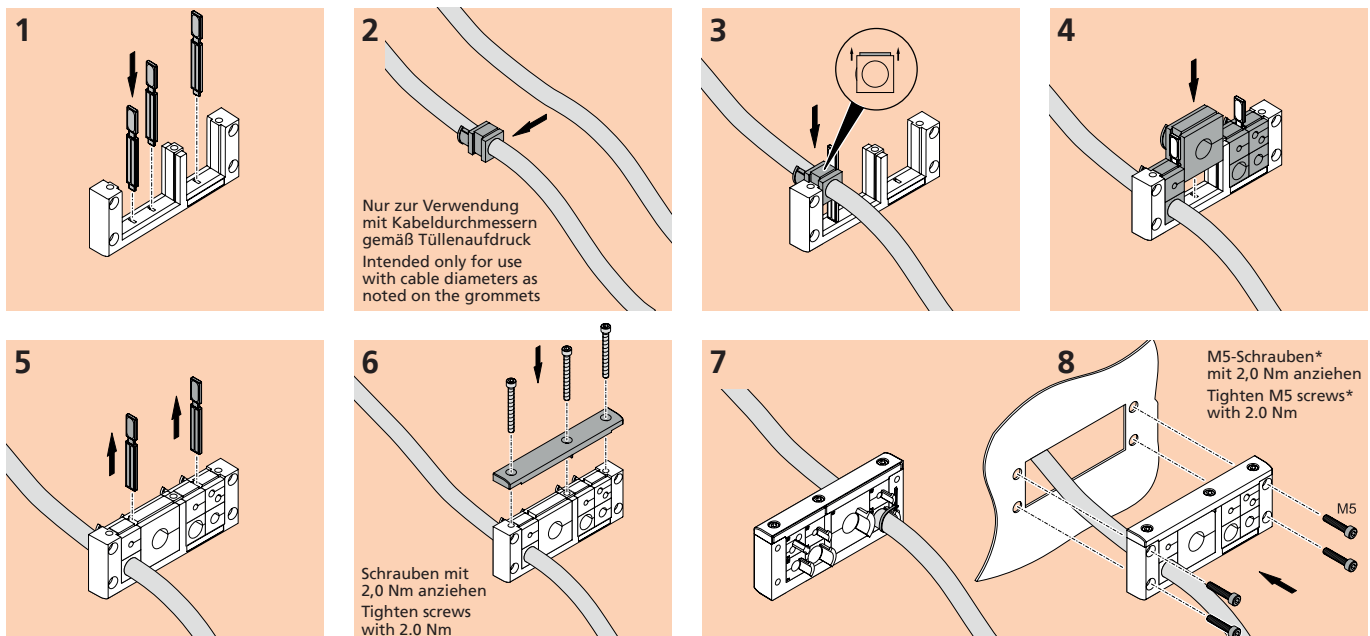

* Bei Schutzklasse UL Type 5 sind Schrauben aus rostfreiem oder verzinktem Stahl zu verwenden. Bei UL Typ 4X zur Innenverwendung sind Schrauben aus rostfreiem Stahl vom Typ AISI 304 oder 316 zu verwenden.

* For protection class UL Type 5, use screws made of stainless steel or galvanized steel. For UL Type 4X indoor use, use screws made of stainless steel AISI Type 304 or 316.

Die Evaluierung der UL-Schutzklassen erfolgte mit gerade durchgeführten Kabeln ohne Biegungen oder einwirkende Versatzkräfte. Die ordnungsgemäße Montage für die Endanwendung ist dementsprechend auszuführen. Zug- und Rückschubentlastung der Kabel sind in der Endanwendung einzubringen.

UL Type ratings were evaluated with cables fed straight through, without any bending or misalignment forces on the same. Proper installation for the end application must be carried out accordingly. Strain relief and push back relief on cables shall be assured by the end user.